


LIVELLO DI ADERENZA A STANDARD DI QUALITÀ ANNO 2016 | OSPEDALE DI MANTOVA

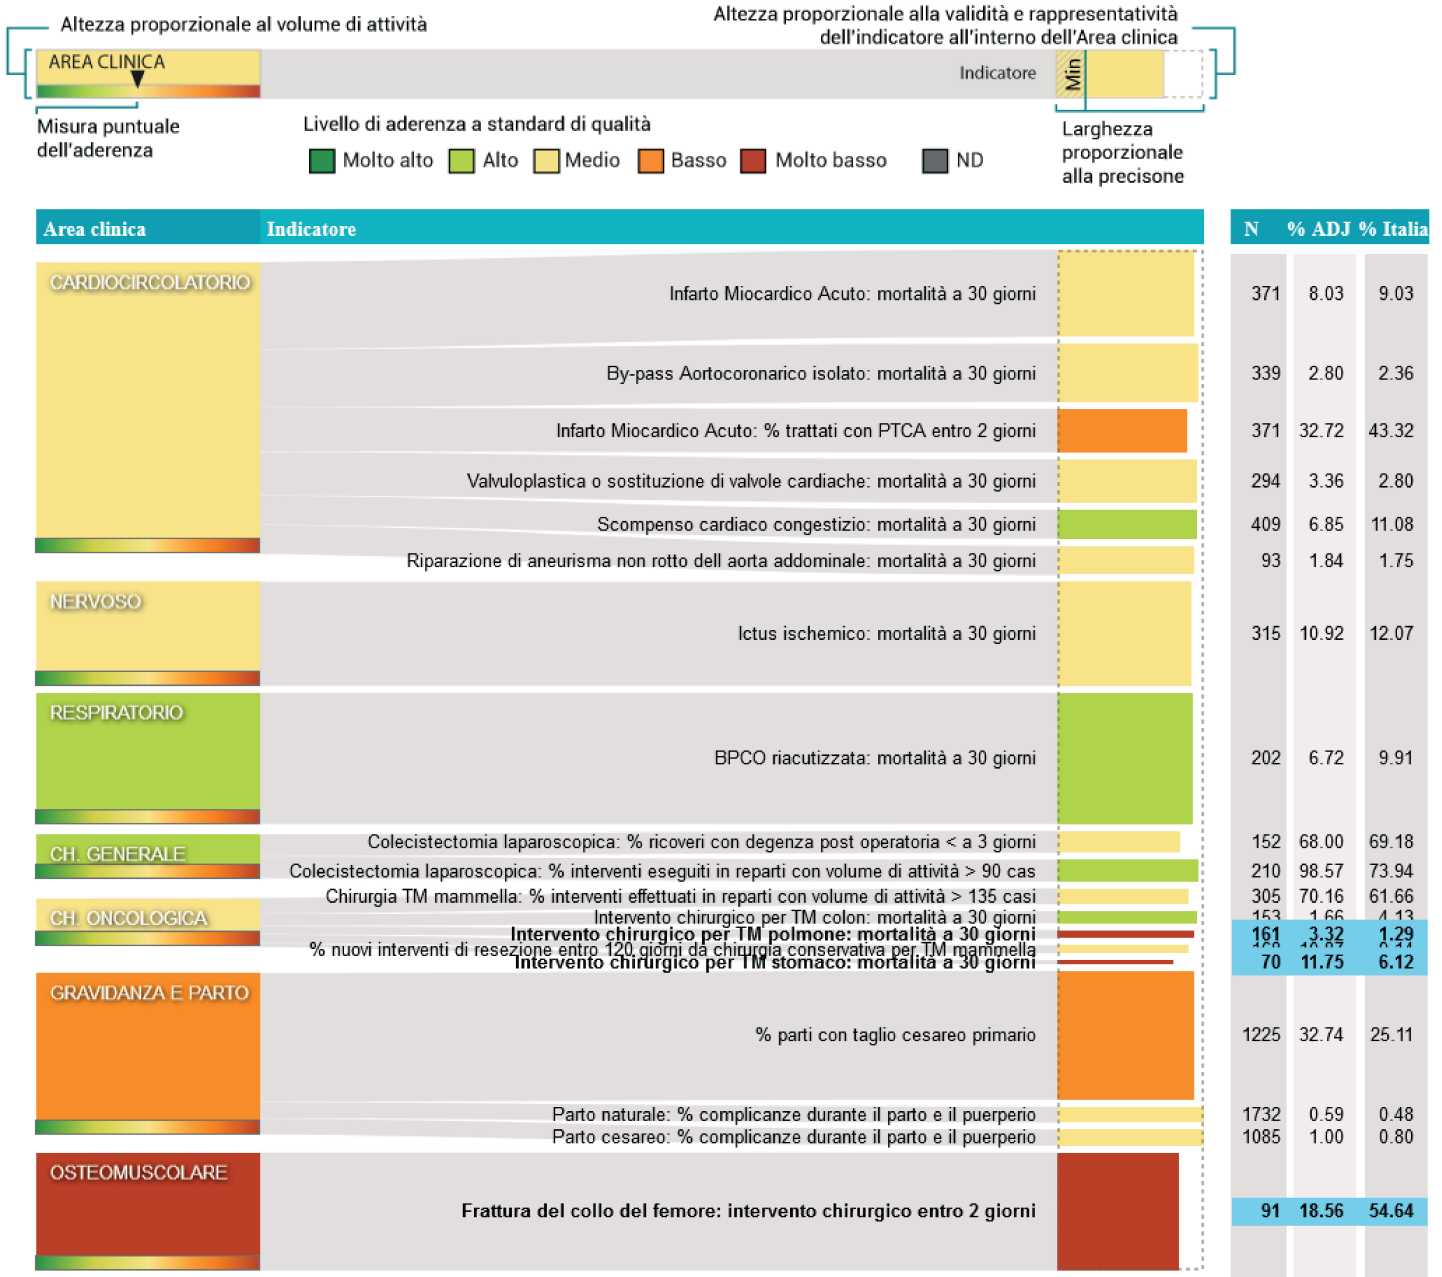

Strutture a cui è stato richiesto di avviare una procedura di audit sulla qualità dei dati

Volume di attività inferiore alla soglia fissata dal Regolamento riguardante la Definizione degli standard ospedalieri del 05/08/2014 (tolleranza del 10%)